


| Codice | Capacità |
|------------|----------|
| Boiler "A" | 100 lt. |
| Boiler "B" | 100 lt. |
| Boiler "C" | 50 lt. |
| Boiler "D" | 50 lt. |

SCHEMA FUNZIONALE
IMPIANTO IDRICO SANITARIO PIANO PRIMO

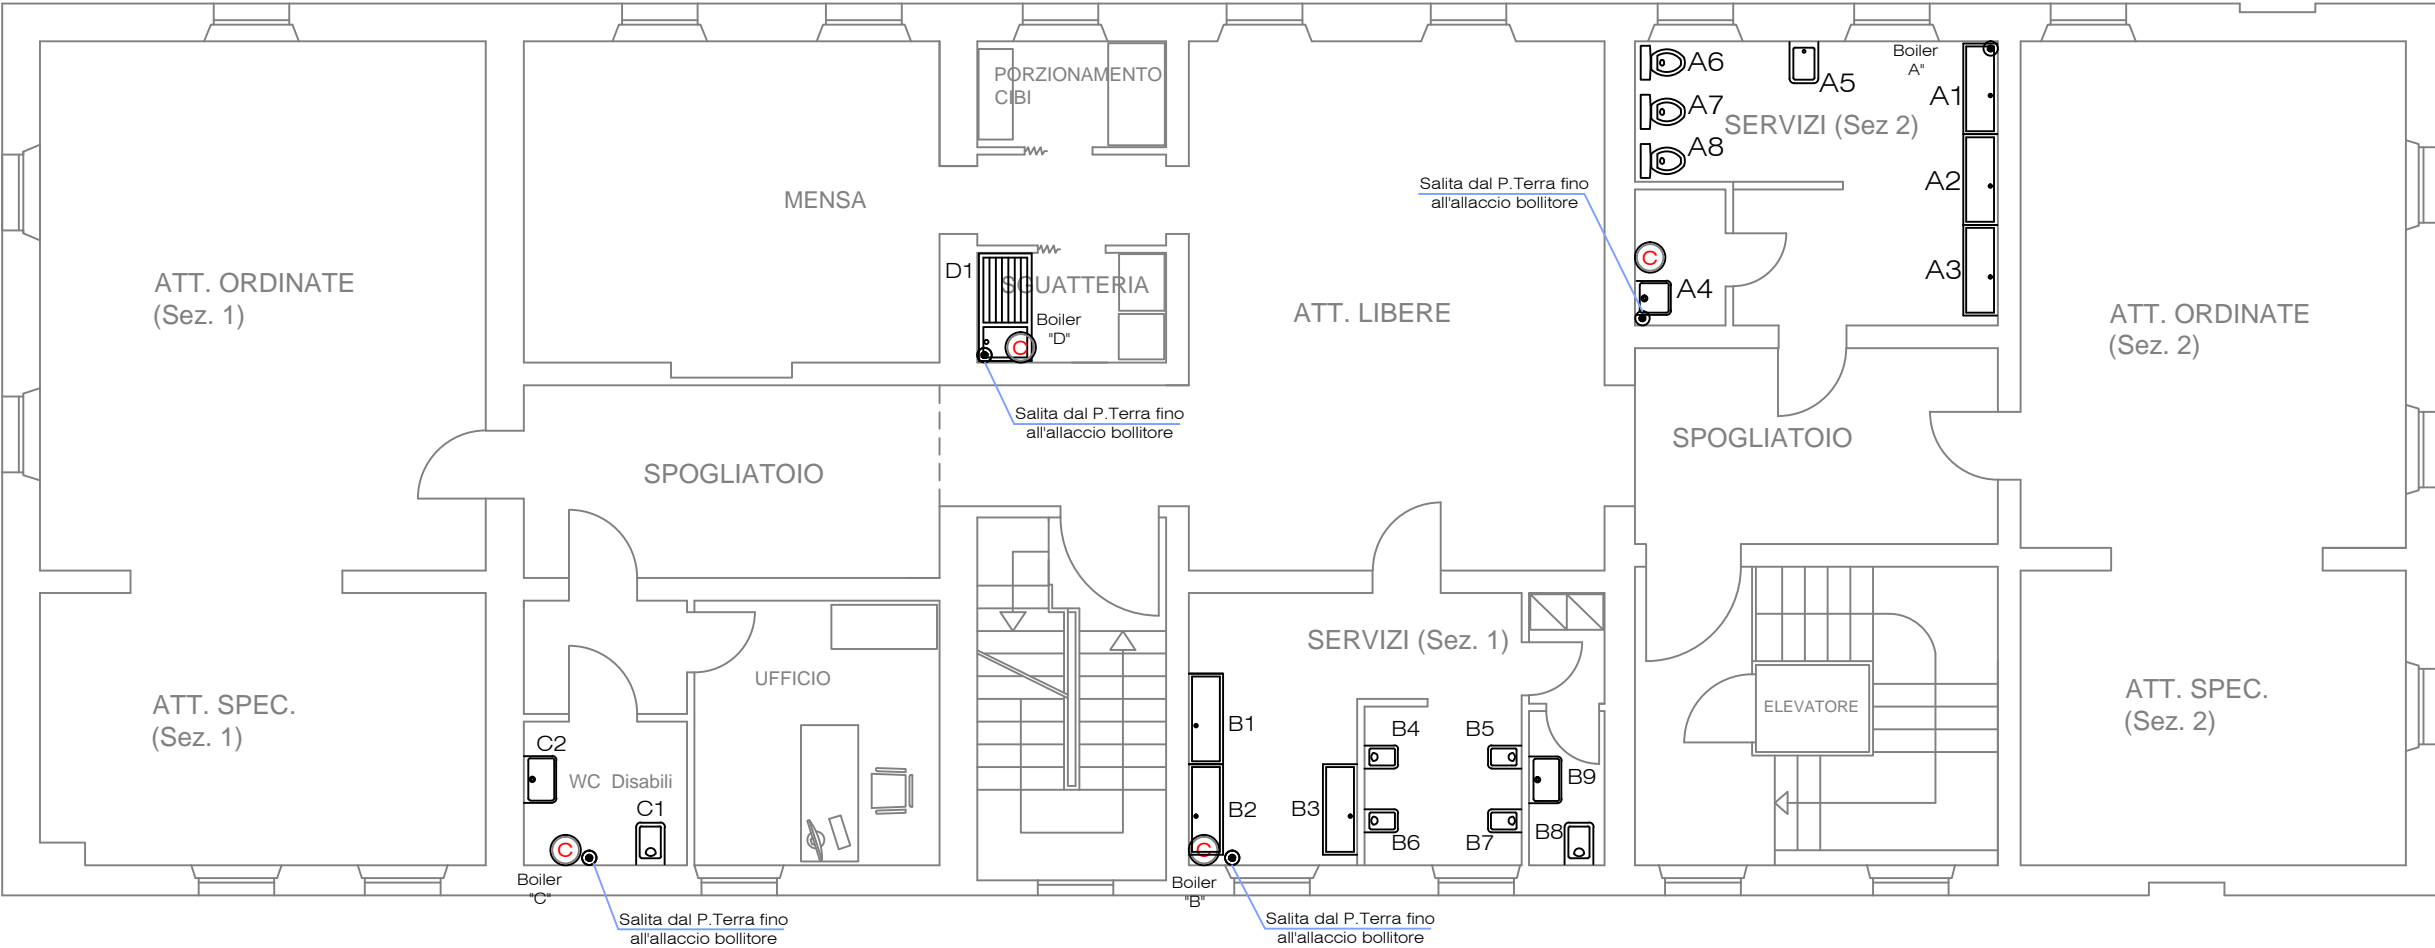

PIANO PRIMO
Stato Futuro
Vista a pavimento

Legenda

Boiler Acqua calda sanitaria

Bidet

Water

Lavabo/Lavandino

Lavabo/Lavandino

Lavabo/Lavandino

Tubo Polipropilene Reticolare acqua sanitaria fredda

Tubo Polipropilene Reticolare acqua sanitaria calda

Tubo Acciaio Zincato linea Naspi Antincendio

Salita tubazione

Discesa tubazione

Naspo DN25 a muro

trillini
engineering
building technologies
energy
automation

Studio Tecnico
Dott. Ing. Luigi Trillini
via andrea costa, 12
60030 morro d'alba, an
t 0731 618080
f 0731 618867
info@trillini.com

| | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|--------------------|
| COMMITTENTE | | | | |
| Comune di Jesi Piazza Indipendenza n°1 - 60035 Jesi (An) | | | | |
| OPERE RELATIVE A: Risanamento conservativo e messa a norma EX SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO AQUILONE - Il Stralcio | | | | |
| OGGETTO | | | TAVOLA | SERIE |
| Progetto Esecutivo Distribuzione Acqua Sanitaria Piano Primo (Il Stralcio) | | | 1.1 | I |
| INDIRIZZO | | | SCALA | |
| Via Suor Maria Mannori, JESI - ANCONA | | | 1:100 | |
| VISTO COMMITTENTE | | | PROGETTISTA | |
| REV. | DATA | DISEGNATO | CONTROLLATO | DOCUMENTO |
| 1 | 29/09/2015 | S.R. | T.L. | Lt11023_DPT_I1.1R1 |
| Il presente documento è di proprietà dell' Ing. Luigi Trillini. Le copie non firmate sono provvisorie. E' vietata ogni copia, riproduzione totale o parziale e divulgazione a terzi senza esplicita autorizzazione scritta. | | | | |